

ФИКСАТОРЫ УСИЛЕННЫЕ

Конструкция и размеры

Reinforced locators Design and dimensions

ГОСТ
18775—80*Взамен
ГОСТ 18775—73

ОКП 39 6330


Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 1980 г. № 6292 срок введения установлен

с 01.01.82

Проверен в 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры усиленных фиксаторов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

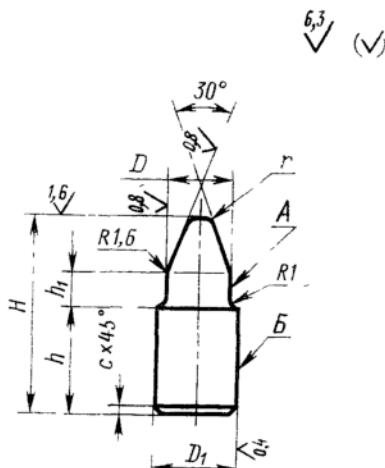

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



* Переиздание (декабрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1985 г. (ИУС № 4—86).

Размеры в мм

Обозначение фиксатора	Применяемость	D (поле допуска h9)	D_1 (поле допуска h6)	H	h	h_1	r	c	Масса, кг, не более
1052-1011		От 2 до 3	4,0	14	10	2	0,6		0,001
1052-1012	16			3					
1052-1013	18			2					
1052-1014	Св. 3 до 5	6,3	12	3	0,002				
1052-1015			20	4		0,003			
1052-1016			22	3					0,006
1052-1017	Св 5 до 7	8,0	14	4	0,007				
1052-1018			24	6					
1052-1019			3	0,012					
1052-1021	Св. 7 до 9	10,0	16		4	1,0	0,013		
1052-1022			28		6			0,014	
1052-1023			3	0,021					
1052-1024	Св. 9 до 11	12,0	18		4	0,023			
1052-1025			34		6		0,025		
1052-1026			36	8	0,027				
1052-1027	Св. 11 до 13	14,0	20	3		0,035			
1052-1028			34	4					
1052-1029			36	6	0,038				
1052-1031	38	8	0,040						
1052-1032	Св. 13 до 15	16,0		22		3	1,0	0,050	
1052-1033				36	4				
1052-1034			38	6	0,053				
1052-1035	40	8	0,060						
1052-1036	38	3		2,0					
1052-1037	Св. 15 до 17	18,0			24	4	0,070		
1052-1038			40		6				
1052-1039			42	8	0,075				
1052-1041	45	10	0,080						
1052-1042	Св. 17 до 19	20,0		26		3	0,089		
1052-1043				40	4				
1052-1044			42	6	0,094				