

ГОСТ 4030—63

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ



ГВОЗДИ КРОВЕЛЬНЫЕ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное



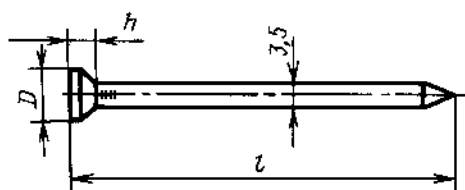
Москва
Стандартинформ
2009

ГВОЗДИ КРОВЕЛЬНЫЕ

Конструкция и размеры

Roofing nails.
Construction and dimensionsГОСТ
4030—63МКС 77.140.65
ОКП 12 7100Дата введения 01.07.64

1. Конструкция и размеры кровельных гвоздей должны соответствовать указанным на чертеже.

 $D \min = 8 \text{ мм}; h \min = 0,6d$

Условное обозначение кровельных гвоздей с диаметром стержня 3,5 мм и длиной 40 мм:

Гвозди 3,5×40 ГОСТ 4030—63

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Технические требования на гвозди — по ГОСТ 283.

3. Теоретическая масса 1000 шт. гвоздей размером (3,5×40) мм равна 2,67 кг.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).